

四川省中晟环保科技有限公司

检 测 报 告

中晟检（M201804）第 2052 号



（盖计量认证印章）


172312050450

项目名称： 自贡能投华西环保发电有限公司环境监测

委托单位： 自贡能投华西环保发电有限公司

检测类别： 委托检测

报告日期： 2018年 04月 09日

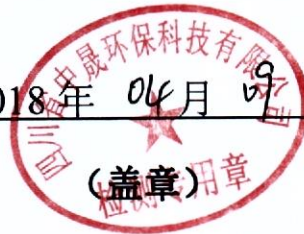

检测报告说明

1. 检测报告无相关责任人签字、本公司“检测专用章”及“骑缝章”无效，报告内容涂改、增删无效。
2. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十日内与本公司联系，逾期不予受理。
3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责。
4. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，报告及数据不得用于商业广告，违者必究。
5. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
6. 委托检测结果只代表检测时污染物排放或环境质量状况，执行标准由客户提供。
7. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

机构通讯资料：

四川省中晟环保科技有限公司

眉山实验室

地 址：四川省眉山市东坡区复盛乡中塘村 7 组

邮政编码：620036

电 话：028-38566688

传 真：028-38566600

成都分实验室

地 址：四川省成都市高新区科园南路 9 号附 1 号

邮政编码：610041

电 话：028-65783202

传 真：028-65783202

1. 检测内容

受自贡能投华西环保发电有限公司委托,四川省中晟环保科技有限公司于 2018 年 03 月 29 日对该公司(自贡市贡井区王井镇)噪声进行了现场检测。

2. 检测项目

检测详细信息见表 2-1。

表 2-1 检测项目信息

检测类别	检测点位置	检测项目	实验场所	样品状态	检测频次
噪声	▲1#东厂界外 1m, 高 1.5m	等效连续 A 声级 (L_{eq})	眉山实验室	/	检测 1 天 昼夜 各 1 次
	▲2#南厂界外 1m, 高 1.5m				
	▲3#西厂界外 1m, 高 1.5m				
	▲4#北厂界外 1m, 高 1.5m				

3. 检测分析方法及方法来源

检测项目的检测方法及方法来源见表 3-1。

表 3-1 噪声检测方法及方法来源

项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号
噪声	工业企业厂界环境 噪声排放标准	GB 12348-2008	AWA6228 多功能声级计 (BEST/YQ-C-083)

4. 评价标准

噪声检测结果评价标准参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表 1 中 2 类限值,具体限值见表 4-1。

表 4-1 噪声标准限值

类别	昼间	夜间
2 类	60 dB (A)	50 dB (A)

5. 检测结果及评价

检测结果见表 5-1。

表 5-1 噪声检测结果

检测日期		2018.03.29		
气象条件		无雨; 风速:0.9 m/s; 气压:96.32 kpa		
检测点位		等效连续 A 声级 $L_{eq}[dB(A)]$		
		检测结果	标准限值	评价
▲1#东厂界外 1m, 高 1.5m	昼间	50.5	60	达标
	夜间	46.3	50	达标
▲2#南厂界外 1m, 高 1.5m	昼间	54.4	60	达标
	夜间	49.6	50	达标
▲3#西厂界外 1m, 高 1.5m	昼间	51.2	60	达标
	夜间	49.4	50	达标
▲4#北厂界外 1m, 高 1.5m	昼间	51.1	60	达标
	夜间	46.9	50	达标

注: ① 声校准仪标准值是 93.80 ± 0.20 dB, 声级计测量前后现场校准值均是 93.80 dB;

② 噪声检测布点示意图见图 5-1。

(正文结束)

四川省中晟环保科技有限公司
检测专用章

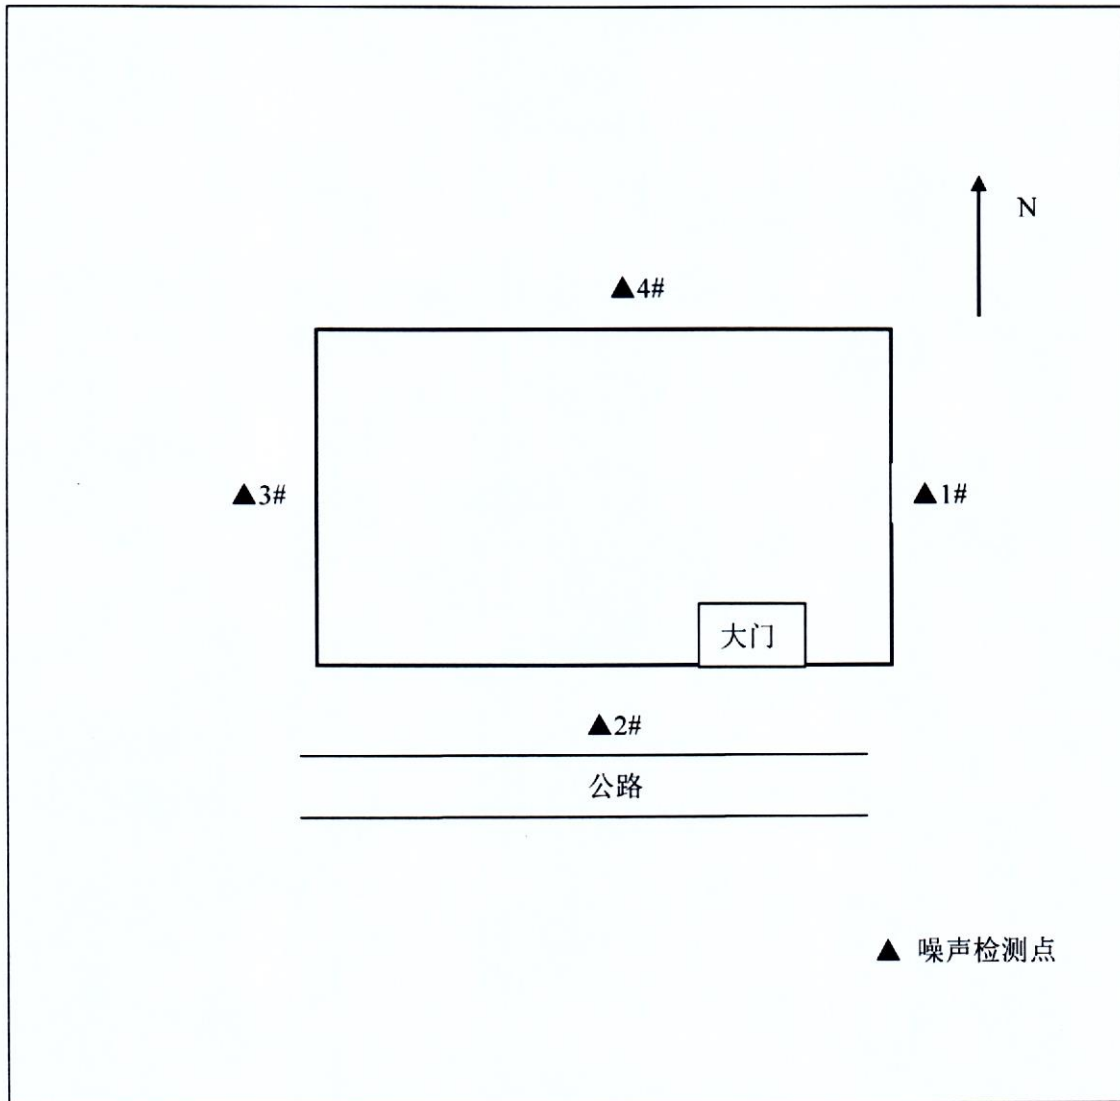


图 5-1 检测布点图

(以下空白)

报告编制: 马丽萍; 审核: 王蔓; 签发: 张丽娟
日期: 201804.09; 日期: 201804.09; 日期: 2018.4.9

