



172300050572

检测报告

报告编号 EDD19L000557001C

第1页 共4页

项目名称 厂界噪声

委托单位 自贡能投华西环保发电有限公司

委托单位地址 自贡市沿滩区九洪乡莲花村九、十组

检测类别 委托检测

报告日期 2019年03月20日

成都市华测检测技术有限公司



No. 2164249446



报告说明

报告编号: EDD19L000557001C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 16 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编 制:

石 雪

签 发:

王 勇

审 核:

张 琳

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采 样 地 址:

自贡市沿滩区九洪乡
莲花村九组、十组

签 发 日 期:

2019.03.20



检测结果

报告编号: EDD19L000557001C

第3页 共4页

表1 厂界噪声

检测结果					单位: dB(A)
测点编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	结果 (L _{eq})
1#	厂界东北侧外 1m 处	2019.03.11	昼间(14:37~14:47)	生产噪声	49.4
			夜间(22:37~22:47)		46.4
2#	厂界东南侧外 1m 处		昼间(14:54~15:04)		50.7
			夜间(22:21~22:31)		47.9
3#	厂界西南侧外 1m 处		昼间(14:06~14:16)		58.6
			夜间(22:53~23:03)		49.6
4#	厂界西北侧外 1m 处		昼间(14:22~14:32)		55.5
			夜间(23:04~23:14)		48.7
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 3类限值					
昼间		65 dB(A)			
夜间		55 dB(A)			
结论: 本次检测中, 厂界噪声的检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准限值要求。					

表2 检测方法 & 主要仪器信息

厂界噪声				单位: dB(A)
检测项目	检测方法 & 方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	噪声统计分析仪 AWA5680 (TTE20110515)	




检测结果

报告编号: EDD19L000557001C

第4页 共4页

附: 厂界噪声测点示意图

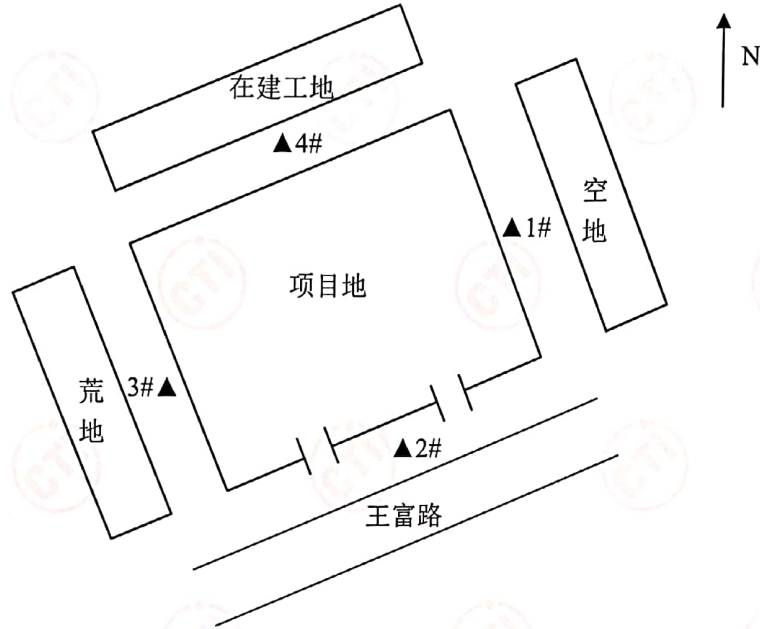

报告结束

