



单位登记号：511402002726

项目编号：SCSZSHBKJYXGS2208

四川省中晟环保科技有限公司

检 测 报 告

中晟检（M202106）第1046号

盖计量认证印章



172312050450

项目名称： 泸州川能环保能源发电有限公司噪声检测

委托单位： 泸州川能环保能源发电有限公司

检测类别： 委托检测

报告日期： 2021年07月13日



检测报告说明

1. 检测报告无签发人签字、二维码、公司“检测专用章”、“骑缝章”的无效；报告内容涂改、增删无效；报告封面未加盖“计量认定印章”的数据仅供委托方参考。

2. 委托方如对本报告有异议，须在收到本报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。

4. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告；复印本报告、未加盖鲜章，视为无效；报告及数据不得用于商业广告；违者承担相关法律责任，并承担相应经济损失。

5. 除客户特别申明并支付样品管理费以外，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

6. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

7. 本报告已采取防伪措施，如您对报告真伪或本次服务满意度方面有任何疑问，请发送邮件至 zsqm@chinazmhb.com 获得支持，邮件中请注明联系方式。

机构通讯资料：

四川省中晟环保科技有限公司

地 址：四川省眉山市东坡区崇礼镇中塘村七组

邮政编码：620036

电 话：028-38566688

传 真：028-38566600

1. 检测内容

受泸州川能环保能源发电有限公司委托，四川省中晟环保科技有限公司于 2021 年 06 月 10 日对该公司（泸州叙永县正东镇普市村桃基洞）噪声进行了现场检测。

2. 检测项目

检测项目详细信息见表 2-1。

表 2-1 检测项目信息

检测类别	检测点位置	检测项目	样品状态	检测频次
工业企业 厂界噪声	▲1#北面厂界外 1m, 高 1.8m	工业企业厂界 噪声	/	检测 1 天 昼夜各 1 次
	▲2#西面厂界外 1m, 高 1.8m			
	▲3#南面厂界外 1m, 高 1.8m			
	▲4#东面厂界外 1m, 高 1.8m			

3. 检测方法与方法来源

检测方法与方法来源见表 3-1。

表 3-1 噪声检测方法与方法来源

项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号
工业企业 厂界噪声	工业企业厂界环境 噪声排放标准	GB 12348-2008	多功能声级计 (BEST/YQ-C-171)

4. 评价标准

本次检测，按委托方要求，噪声检测结果评价标准参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 2 类限值，详见表 4-1。

表 4-1 噪声排放限值

类别	限值		标准
	昼间	夜间	
2	60 dB (A)	50 dB (A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 表 1

5. 检测结果及评价

检测结果见表 5-1。

表 5-1 噪声检测结果

天气条件	2021.06.10 无雨; 风速: 1.2 m/s; 气压: 96.45 kpa				
检测日期	检测点位	检测时间	等效连续 A 声级 L_{eq} [dB(A)]		
			检测结果	限值	评价
2021.06.10	▲1#北面厂界外 1m, 高 1.8m	昼间	52	60	达标
		夜间	47	50	达标
	▲2#西面厂界外 1m, 高 1.8m	昼间	52	60	达标
		夜间	48	50	达标
	▲3#南面厂界外 1m, 高 1.8m	昼间	54	60	达标
		夜间	43	50	达标
	▲4#东面厂界外 1m, 高 1.8m	昼间	54	60	达标
		夜间	42	50	达标

注: ①声校准仪标准值是 93.80 ± 0.20 dB, 声级计测量前后现场校准值均是 93.80 dB;

②检测布点示意图见图 5-1。

(正文结束)

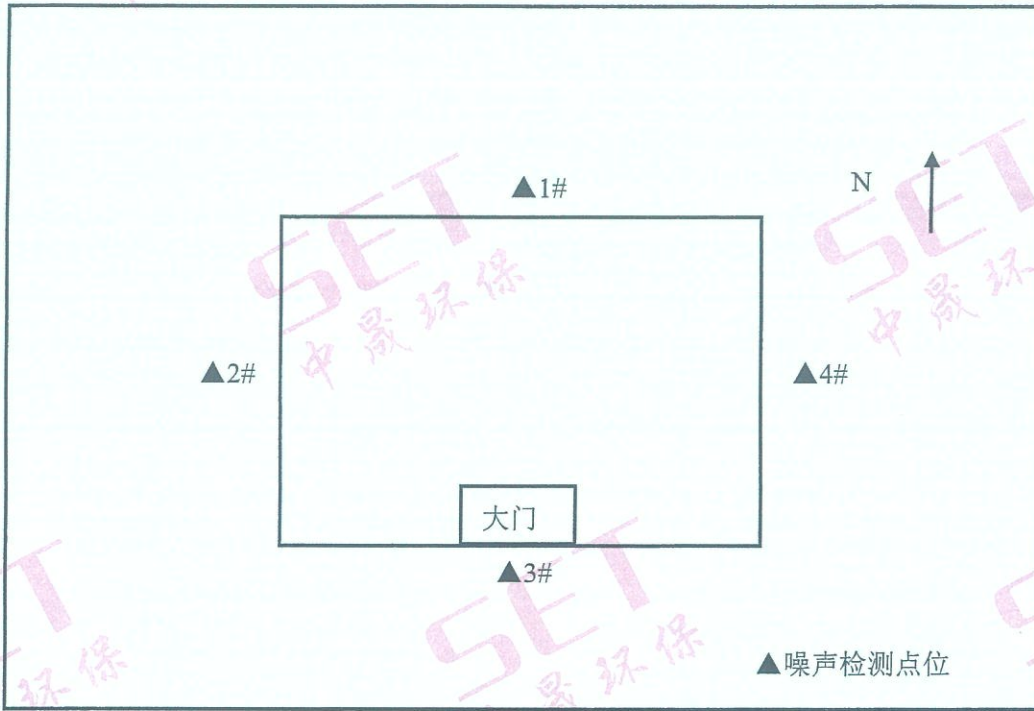


图 5-1 检测布点示意图

(以下空白)

报告编制: 李珂;

审核: 李浩;

签发: 张任林

日期: 2021.07.13;

日期: 2021.07.13;

日期: 检测专用章

