



统一社会信用代码:	91510100577361679K
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS10027-0005

检测报告

报告编号 A2220167871113004C

第 1 页 共 4 页

项目名称 厂界噪声

委托单位 泸州川能环保能源发电有限公司

委托单位地址 四川省泸州市古蔺县箭竹乡团结村五组

检测类别 委托检测

报告日期 2022 年 12 月 29 日

成都市华测检测技术有限公司



No. 47909A4994

报告说明

报告编号: A2220167871113004C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编 制:

喻诗琪

签 发:

王勇

审 核:

唐甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采 样 地 址:

四川省泸州市古蔺县
箭竹乡团结村五组

签 发 日 期:

2022/12/29

检测结果

报告编号: A2220167871113004C

第 3 页 共 4 页

表 1 厂界噪声

检测结果							单位: dB(A)		
测点编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	背景声源	结果 (Leq)			
						测量值	背景值	结果	
1#	北侧厂界外 2m, 高 1.2m 处	2022.11.03	昼间 (17:55~17:58)	风机声	虫鸣声	51.8	44.2	51	
			夜间 (22:00~22:03)			49.3	39.2	49	
2#	西侧厂界围墙外 1m, 高于围墙 0.5m 处		昼间 (18:10~18:13)	泵机声		55.2	43.5	55	
			夜间 (22:06~22:09)			48.6	39.8	48	
3#	南侧厂界大门外 1m 处, 高 1.2m 处		昼间 (18:21~18:24)	车辆声、过路人		49.3	42.6	48	
			夜间 (22:14~22:17)	车辆声		41.2	38.7	41	
4#	东侧厂界外围道路边, 靠厂区一侧		昼间 (18:27~18:30)	风机声		50.6	41.7	50	
			夜间 (22:23~22:26)			46.5	39.4	46	
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 2 类限值									
昼间			60 dB(A)						
夜间			50 dB(A)						
结论: 参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2 类限值标准, 本次检测时段内厂界噪声的等效连续 A 声级 (Leq) 符合该参照标准限值要求。									

表 2 检测方法及主要仪器信息


厂界噪声				单位: dB(A)
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228+ (TTE20210061)	

检测结果

报告编号: A2220167871113004C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图

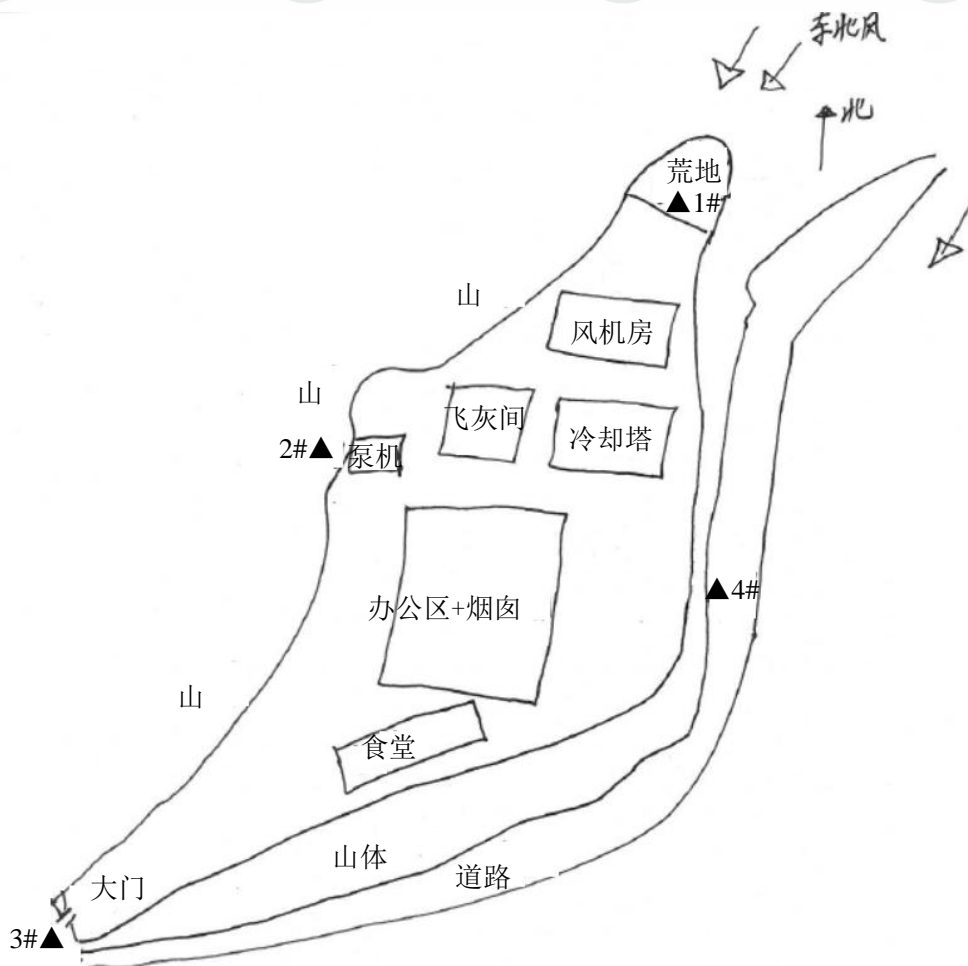

报告结束