



172300050572

统一社会信用代码:	91510100577361679K
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS12187-0001

## 检测报告

报告编号 A2230368473102C

第 1 页 共 4 页

项目名称 2023 年度环境监测项目（8 月）厂界噪声

委托单位 自贡川能环保发电有限公司

委托单位地址 四川省自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组（综合楼）

样品类型 厂界噪声

检测类别 委托检测

报告日期 2023/08/17

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.47909D486D

## 报告说明

报告编号 A2230368473102C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

### 成都市华测检测技术有限公司

联系地址：成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码：610041

电话：028-85325707

传真：028-86283211

编制： 熊洪燕 签发： 王勇  
审核： 任斌 签发人姓名/职务： 王勇/实验室负责人  
四川省自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组  
采样地址： (综合楼) 签发日期： 2023/08/17

## 检测结果

报告编号 A2230368473102C

第 3 页 共 4 页

表 1

样品信息					
样品类型	厂界噪声	采样人员	王海、袁庭瑞、黄兴兴、陈明志		
检测结果					
测点编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	结果 (dB(A))
					L <sub>eq</sub>
1#	厂界东侧外 1米1号点	2023-08-10	昼间(19:54~19:57)	风机噪声	56
			夜间(22:01~22:04)	风机噪声	53
2#	厂界北侧外 1米2号点		昼间(20:03~20:06)	风机噪声	60
			夜间(22:07~22:10)	风机噪声	54
3#	厂界西侧外 1米3号点		昼间(20:14~20:17)	风机噪声	56
			夜间(22:18~22:21)	风机噪声	54
4#	厂界南侧外 1米4号点		昼间(20:25~20:28)	风机噪声	57
			夜间(22:26~22:29)	风机噪声	54
参照标准		中华人民共和国国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3类。			
昼间		65dB(A)			
夜间		55dB(A)			

表 2


检测方法 & 检出限、仪器设备信息			
样品类型: 厂界噪声			
检测项目	检测标准(方法)名称 及编号(含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/ dB(A)	多功能声级计 AWA6228+ (TTE20210056)

## 检测结果

报告编号 A2230368473102C

第 4 页 共 4 页

附：测点示意图

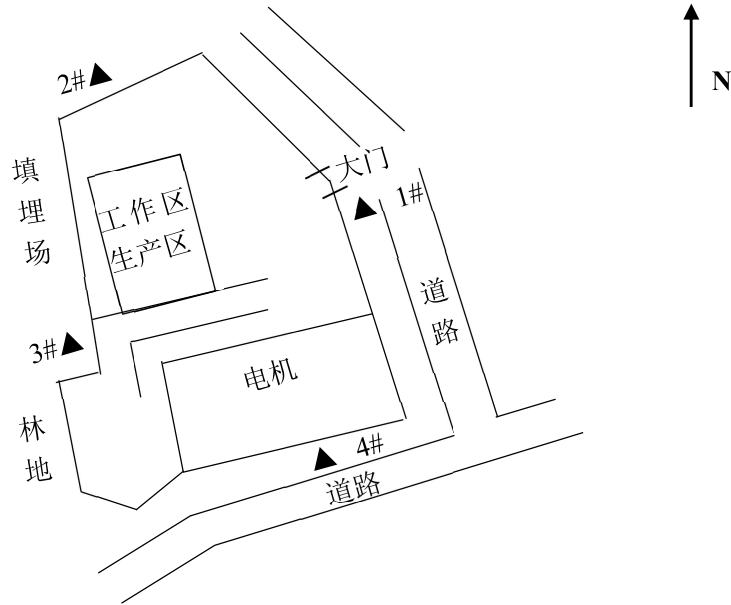

\*\*\*报告结束\*\*\*